P 42
P çF 47
P 50
P 55
P 62
P PID 63
P 67
P 71
P 74
P PLC 74
P 76
P 82
P 84
P 86
P 86

1 92

97

..... 9. 7
..... 9. 7

1 ABZ 97

..... 9. 7
Bö PG 9. 8
ABö PG 9. 8
ABö PG 9. 8
ABö PG 9. 8
ABö PG 100
ABö PG 101

2 102

..... 102
PG 102

PG 102
PG 102
PG 103
PG 103
PG 104

3 **105**

..... 105
PG 105
PG 105
PG 105
PG 106
PG 106
PG 107

4 **108**

..... 108
PG 108
PG 108
PG 108
PG 109
PG 109
PG 110

5 **111**

ç ç

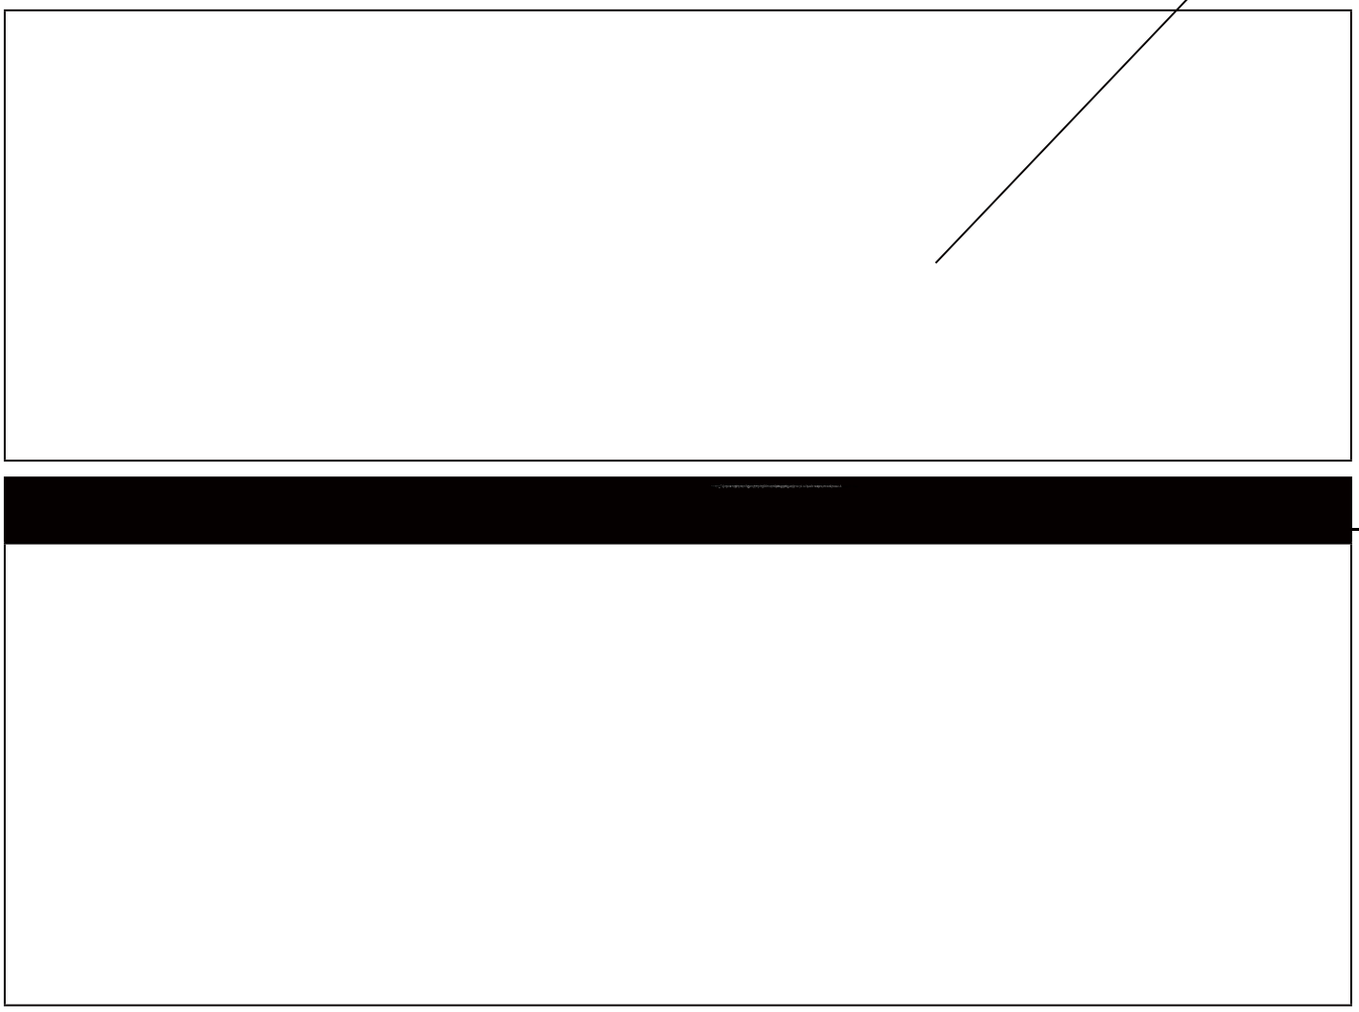

1

.....10

.....11

E 11

E 13

.....14

1.1

HDv

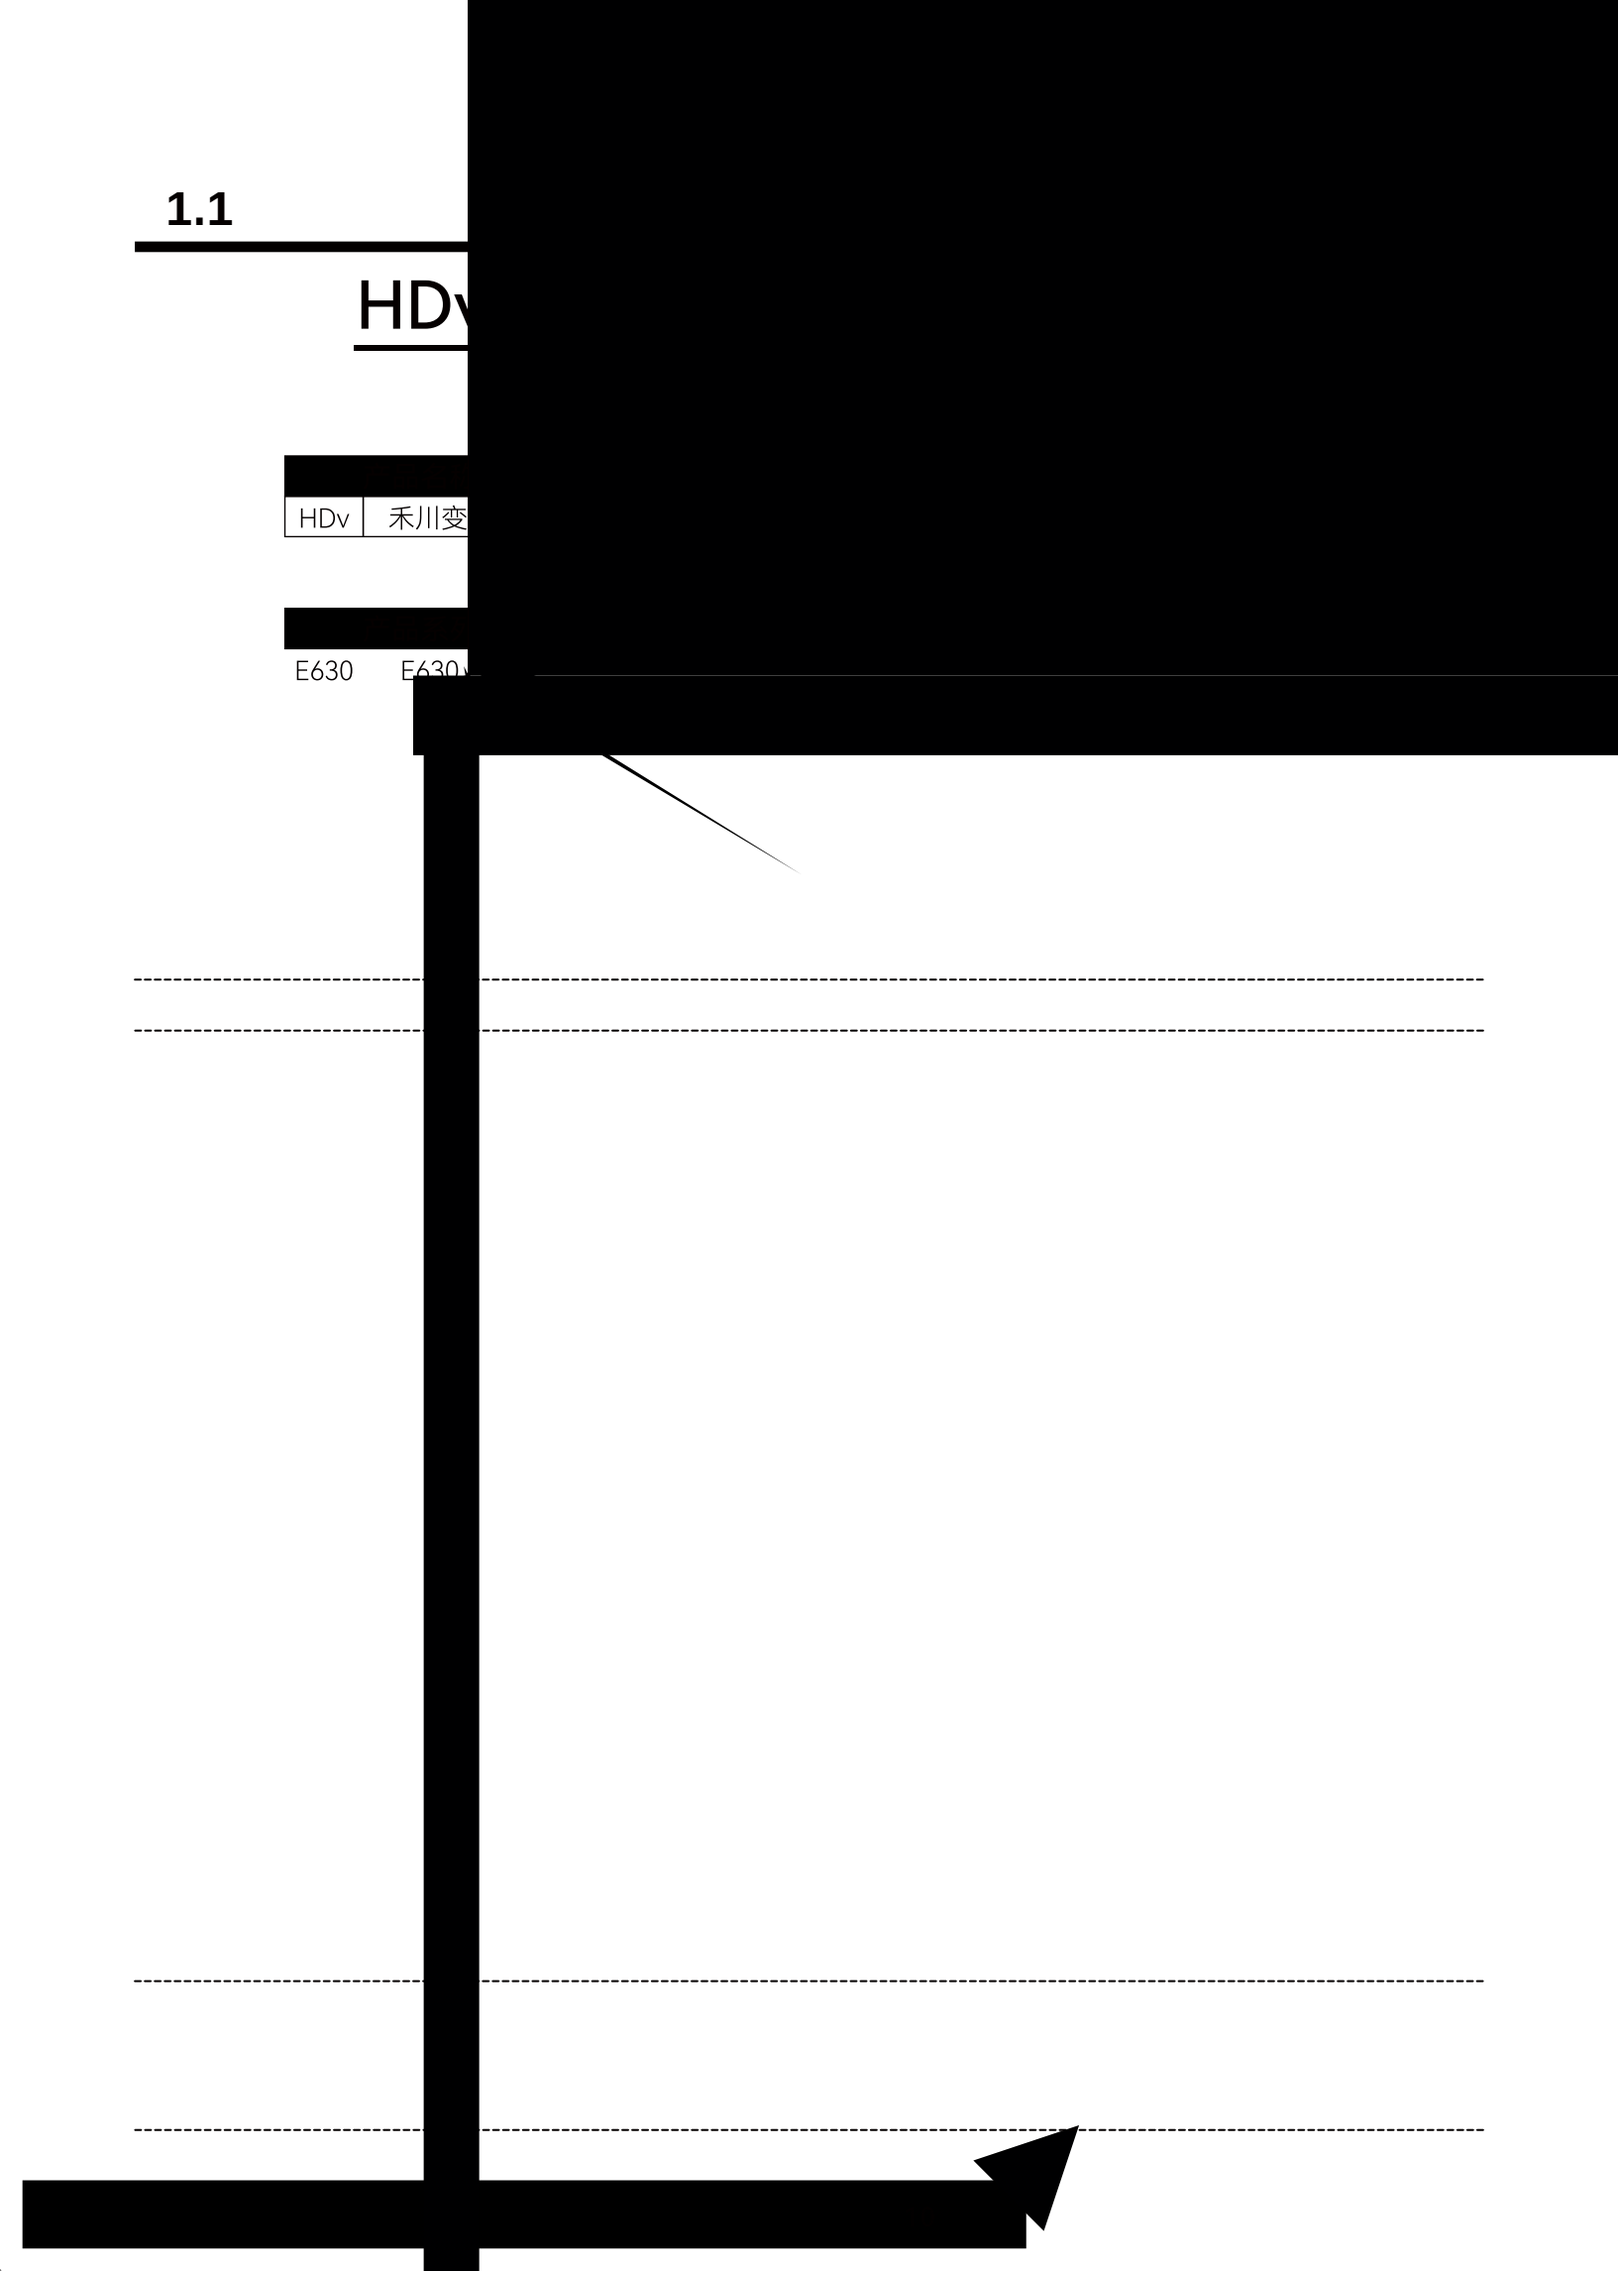

1.2



	AI	CAN	RS 485	AO	AI	AR

I O

					-
					-
	Hz				-
	%				-
					-
					-
	rpm				-

( ). 18.5~30kW

2

.....18

.....18

ç 18

.....я

.....я

.....20

.....20

.....21

2.1

2.2

E kè	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5

E kè	11	15	18.5	22	30	37

2.4

3

..... 23

..... 23

..... 23

I O 24

I O 24

I O 24

..... 25

..... 25

HDv-E ç 25

3.1

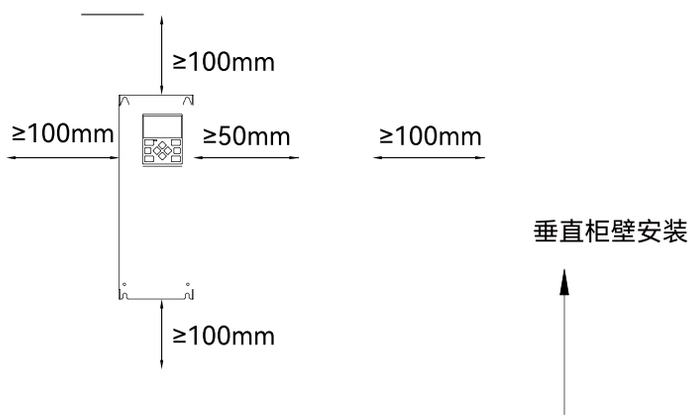

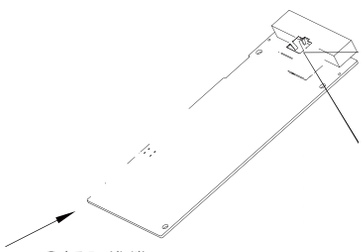 ②插入线缆	

4

P 28
P 35
P 41
P 42
P çF 47
P 50
P 55
P 62
P PID 63
P 67
P 71
P 74
P PLC 74
P 76
P 82
P 84
P 86
P 86

:

è --

è --

R--

4.1 P00

ID						
					R	

ID						

P

P

ID						

ID						

ID						

ID						

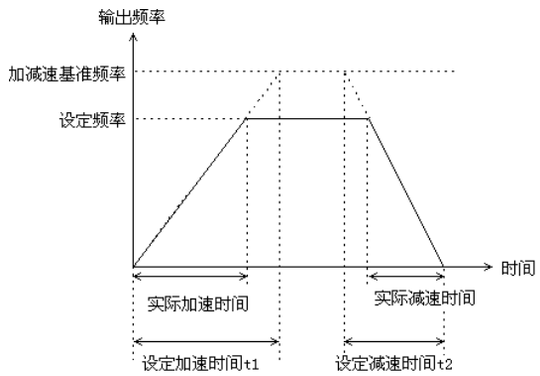

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

P P P P

4.2 P01

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

$$t = \left(\frac{4}{9} \times \left(\frac{f}{f_b}\right)^2 + \frac{5}{9}\right) \times T$$

f f_b T f_b

• S

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

母

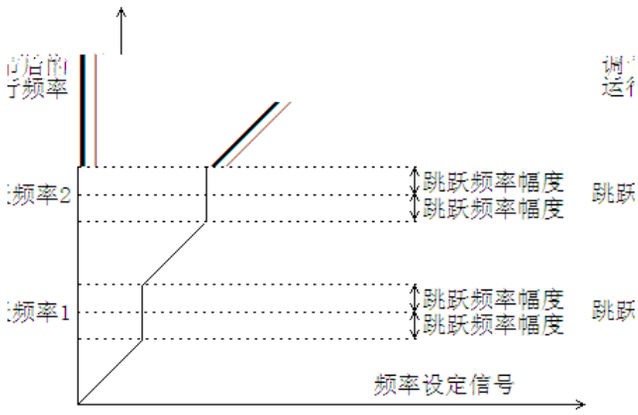

ID						

4.4 P03

ID							

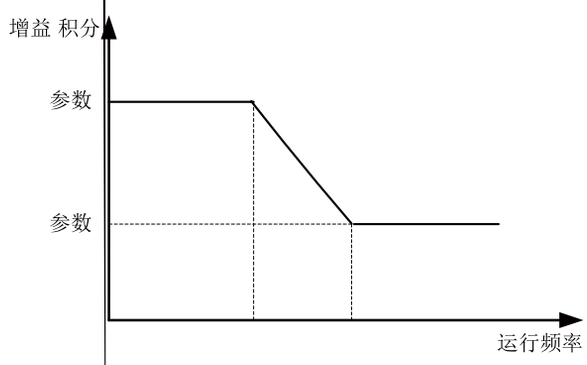

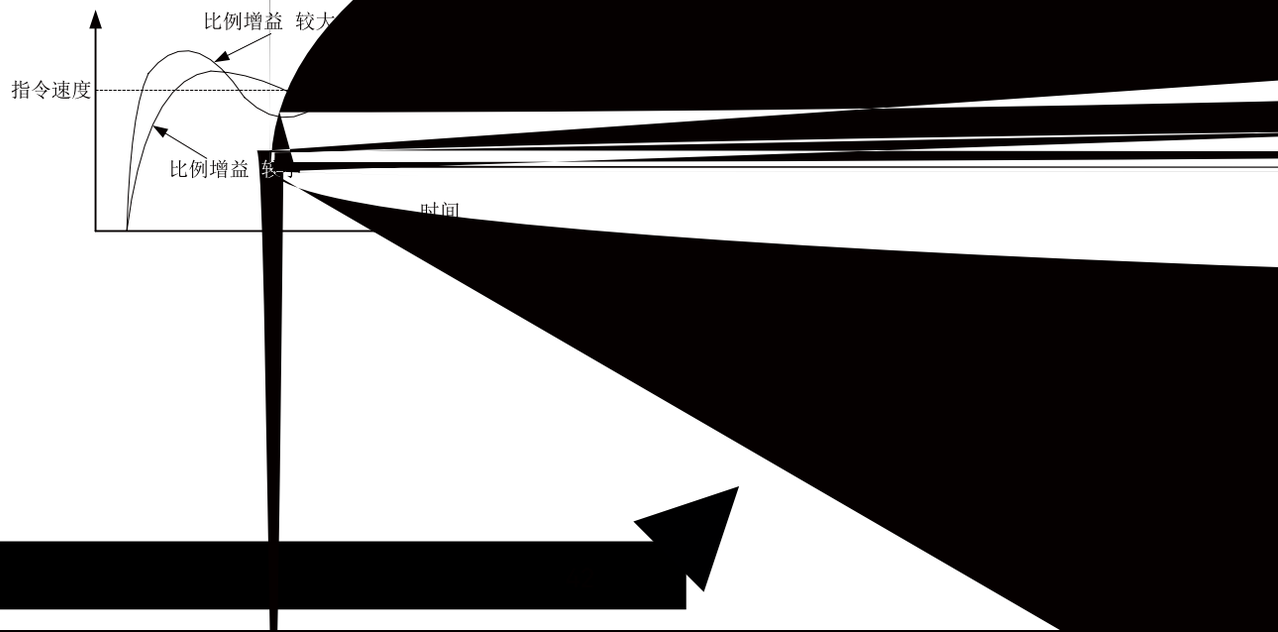

ID						

ID						

ID						

ID						

P

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ABö ö ö ° ERR

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

4.5 P04 VF

ID						

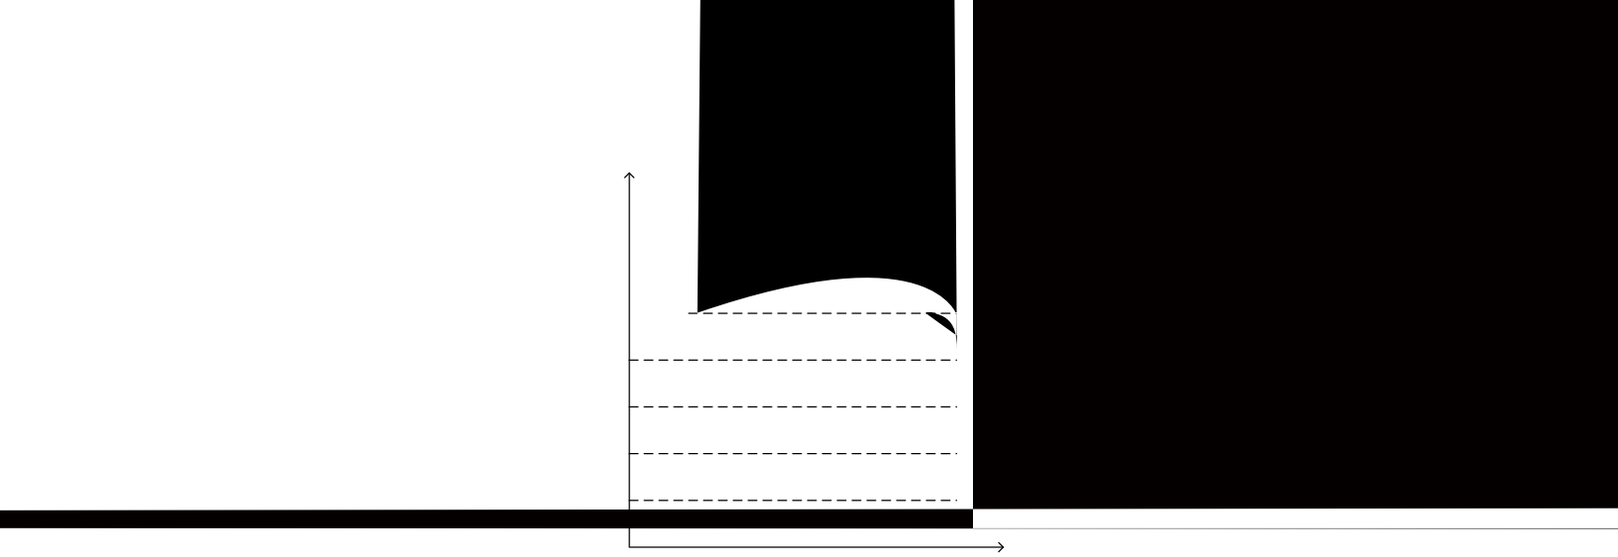

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

P “çF ” “ ”

P “çF ” “ ”

4.6 P05

ID						

K1		
OFF		
ON		

ID						

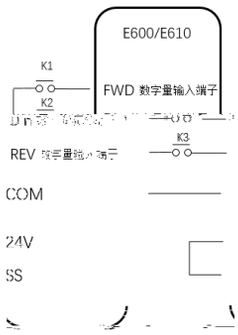

3 2

ID						

ID						

ID						

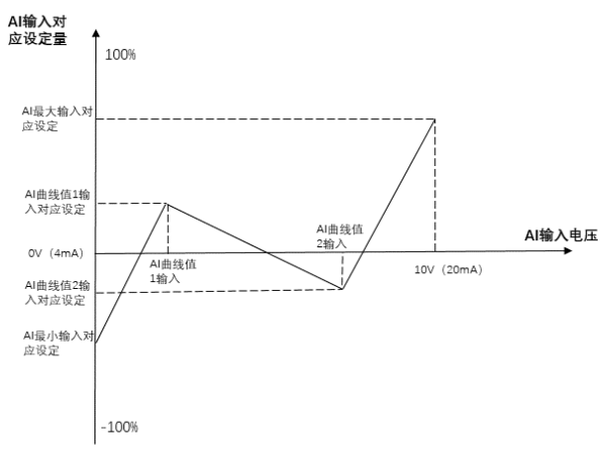
AI输入对应设定量
100%
AI最大输入对应设定
AI曲线值1输入对应设定
0V（4mA）
AI曲线值2输入对应设定
AI最小输入对应设定
-100%
AI曲线值1输入
AI曲线值2输入
10V（20mA）
AI输入电压

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

4.8 P07

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

4.9 P08 PID

ID						

ID						

ID						

ID						

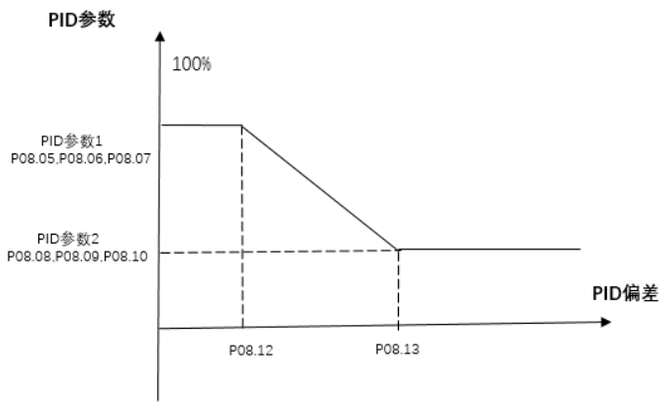
PID参数
100%
PID参数1
P08.05,P08.06,P08.07
PID参数2
P08.08,P08.09,P08.10
PID偏差
P08.12
P08.13

ID						

ID						

ID						

ID						

ID		

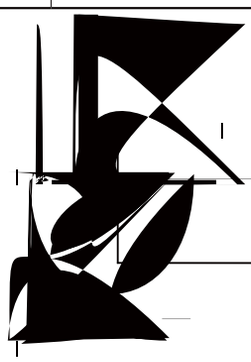

ID	

ID	

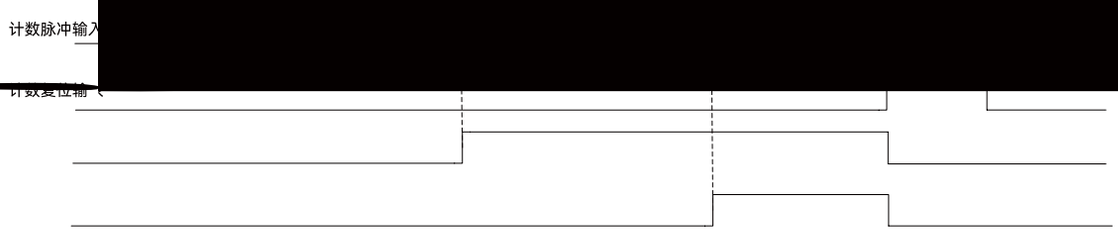

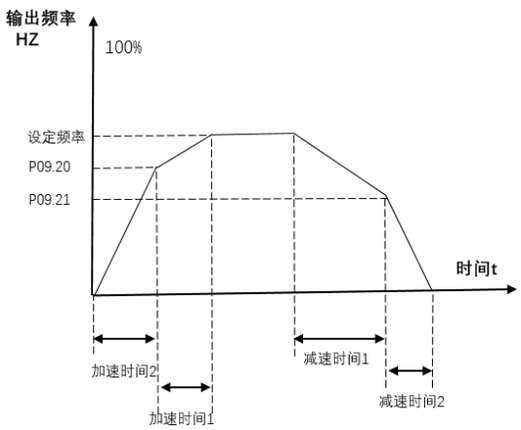
输出频率
HZ
100%
设定频率
P09.20
P09.21
时间t
加速时间2
加速时间1
减速时间1
减速时间2

ID						

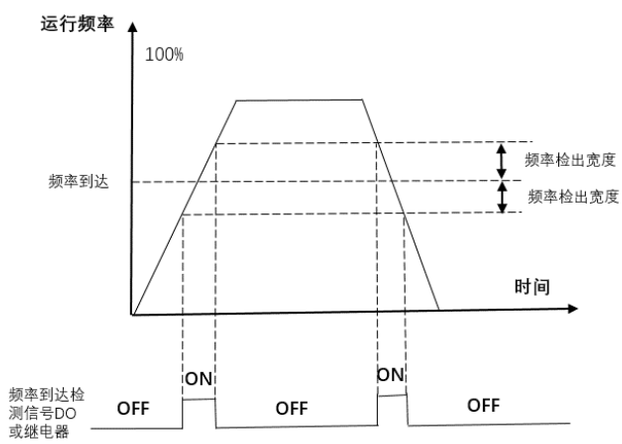
运行频率
100%
频率检出宽度
频率到达
频率检出宽度
时间
频率到达检
测信号DO
或继电器
ON
ON
OFF
OFF
OFF

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						
					R	

ID						
					R	
					R	

ID						

ID						
					R	

ID						
					R	
					R	

4.12 P11

ID						

ID						

ID						

•

ID						

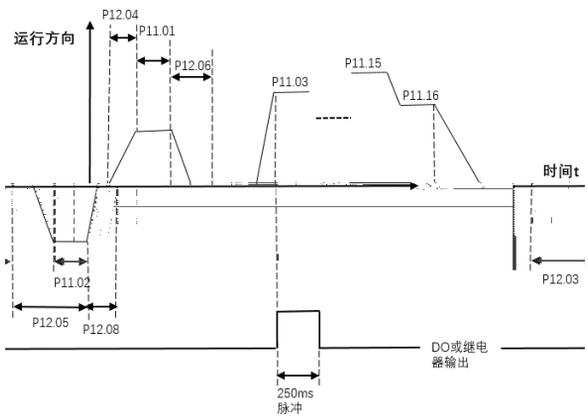
运行方向
P12.04
P11.01
P12.06
P11.03
P11.15
P11.16
时间t
P11.02
P12.05
P12.08
P12.03
DO或继电器输出
250ms脉冲

4.14 P13

ID						

ID						

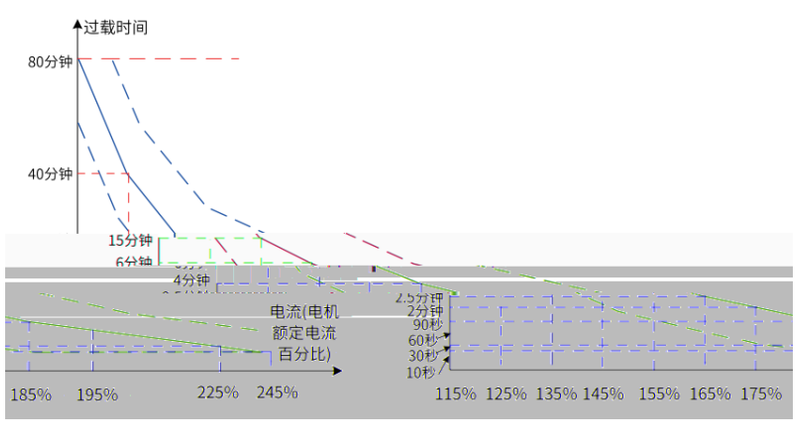
过载时间
80分钟
40分钟
15分钟
6分钟
4分钟
电流(电机额定电流百分比)
2.5分钟
2分钟
90秒
60秒
30秒
10秒
185%
195%
225%
245%
115%
125%
135%
145%
155%
165%
175%

• 100A P13.02 1.00 100A 125% 125A
40 “ Err11 ”

• P13.02 1.20 100A 125% 125A 40*1.2=48
“ Err11 ”

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

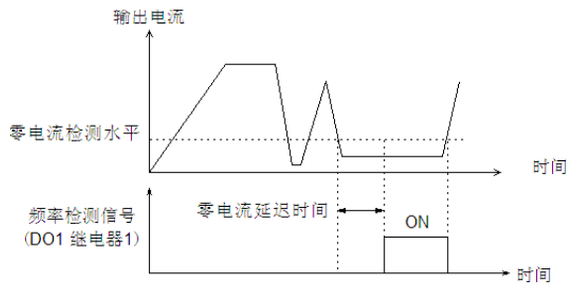
输出电流
零电流检测水平
时间
频率检测信号
(DO1 继电器1)
零电流延迟时间
ON
时间

ID						

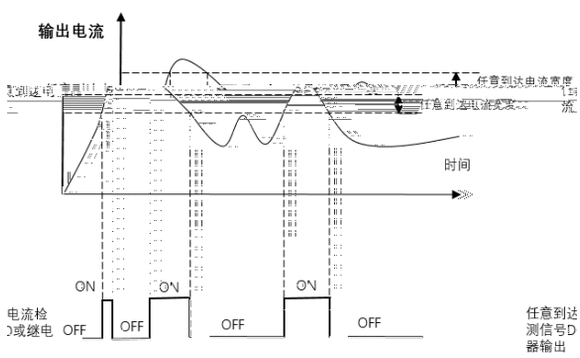
输出电流
时间
ON
OFF
OFF
OFF
OFF

ID						

ID						

					R	

ID						

ID						

4.15 P14

ID						
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	

ID						
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	
					R	

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						

ID						
					R	

ID						
					R	

ID						
					R	
					R	
					R	

ID						
					R	

ID						
					R	

ID						
					R	

ID						
					R	

ID						
					R	

ID						
					R	

					R	

					R	

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 HDI

					R	

继电器 DO1 DO2

					R	

					R	
					R	
					R	

ID						
					R	
					R	
					R	

ID						
					R	
					R	

ID						
					R	

ID						

ID						
					R	

[redacted]						
					R	

1

		-	-
		-	-

2 PG

1 ABZ 97

.....9 7

PG 106
PG 107

4 **108**

..... 108
PG 108
PG 108
PG 108
PG 109
PG 109
PG 110

5 **111**

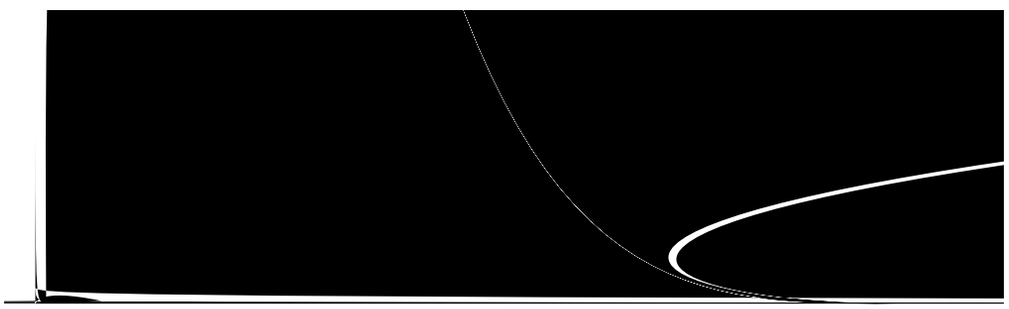

1.2 BZ PG

[redacted]		

1.3 ABZ PG

1.4 ABZ PG

1.5 ABZ PG

( ).

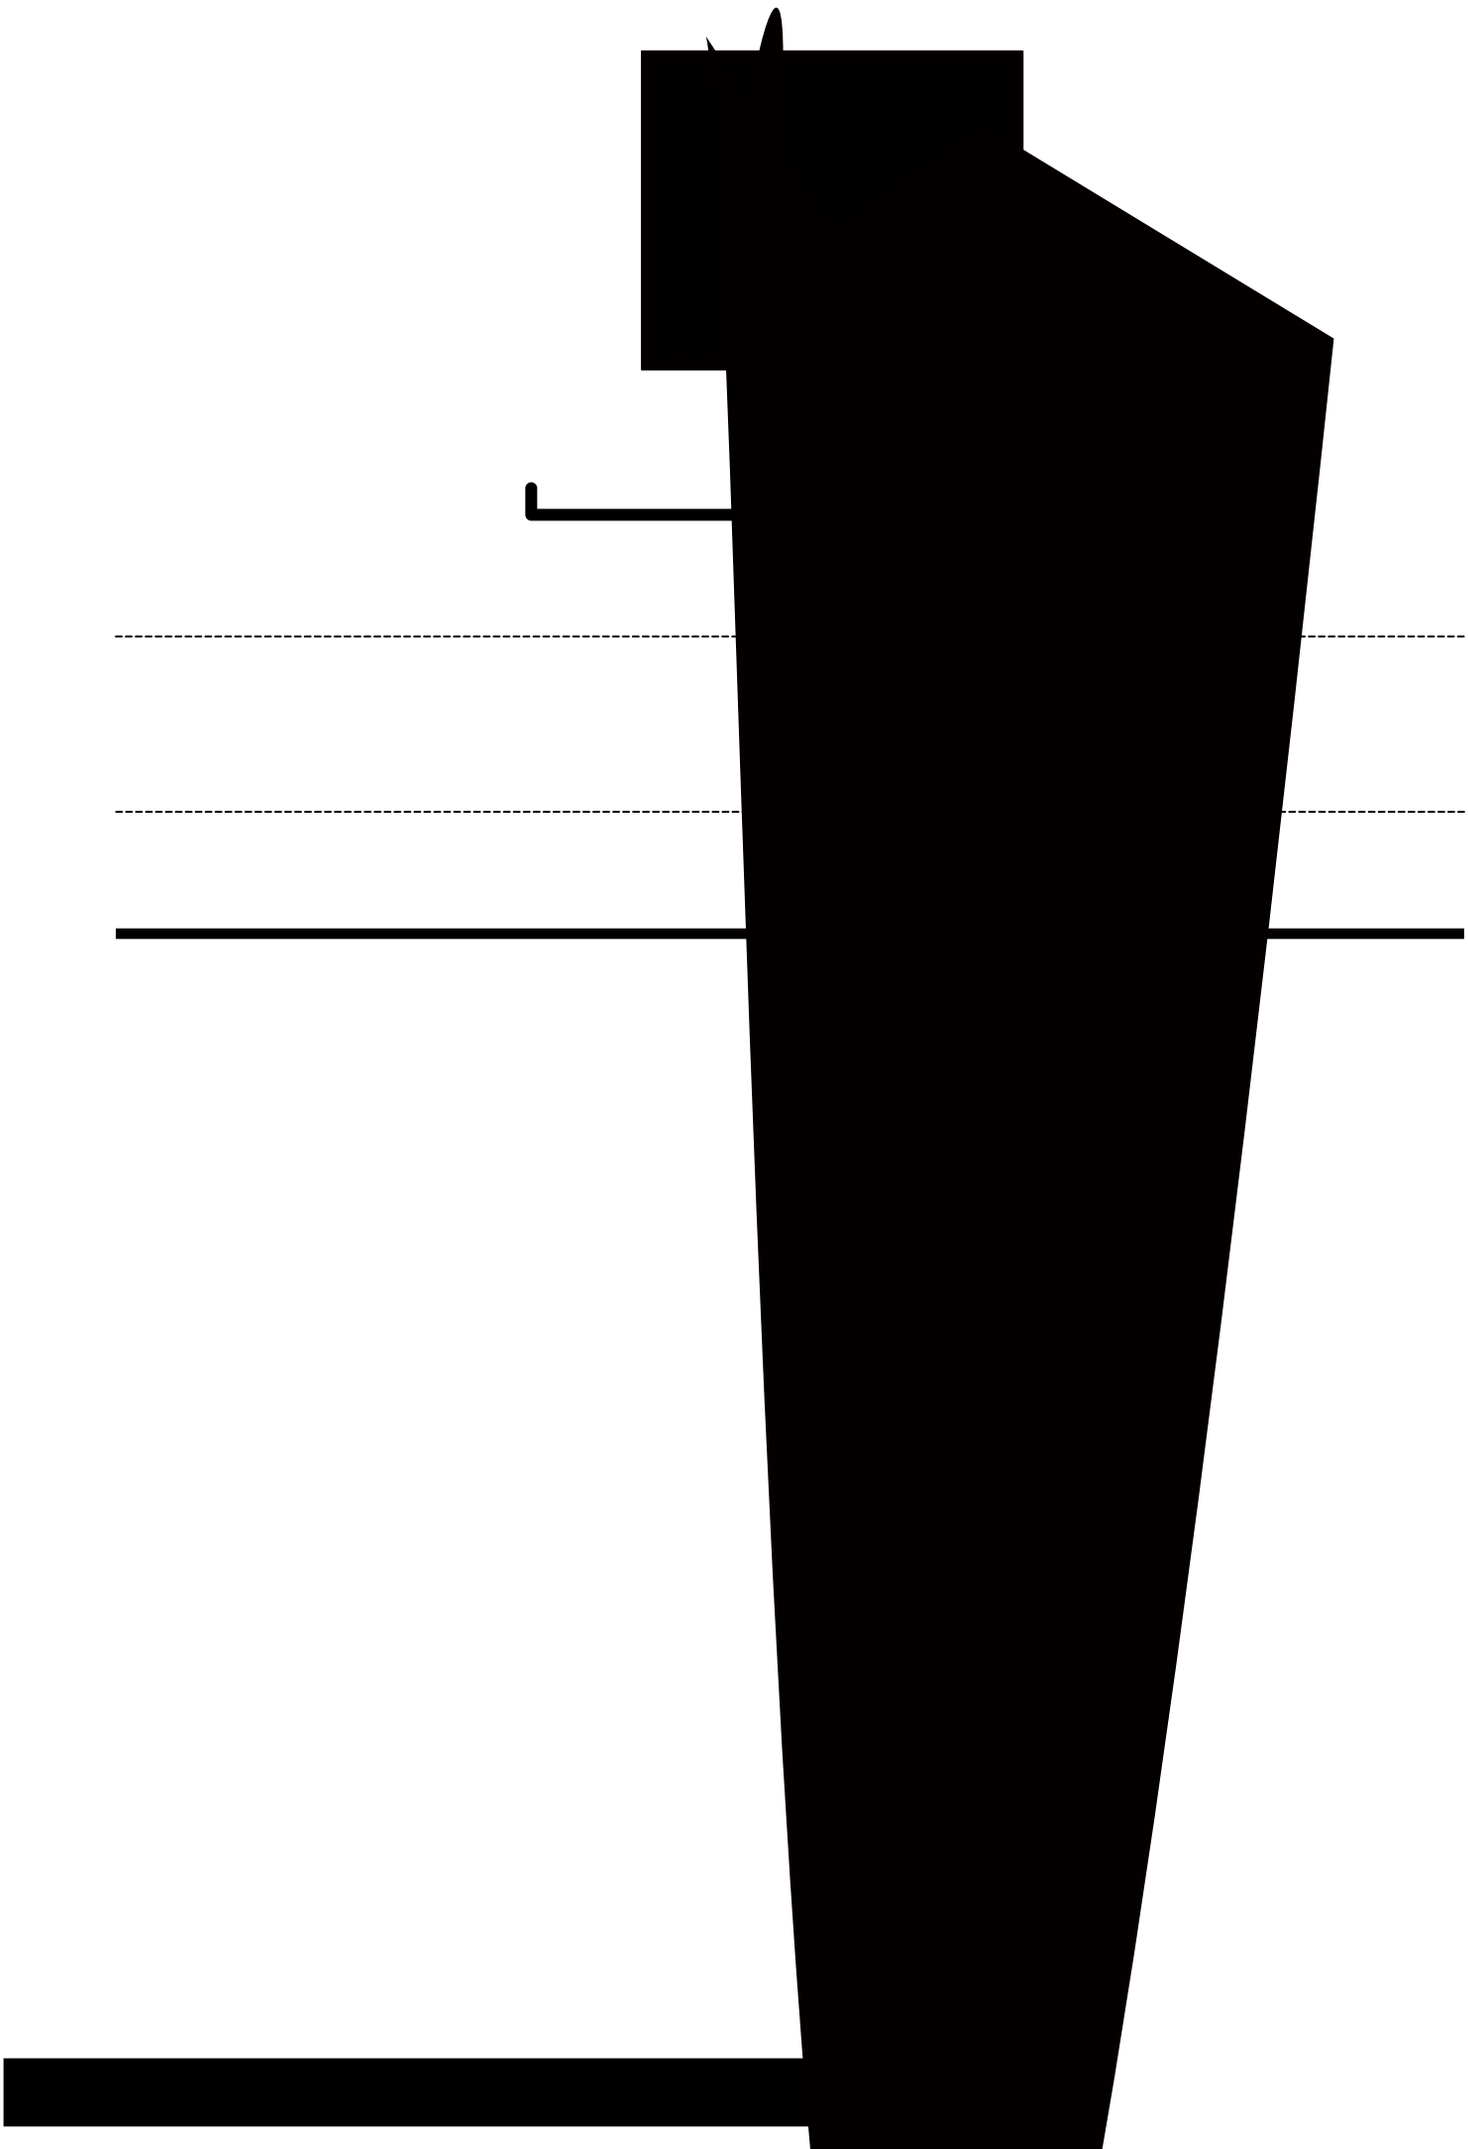

2.5 PG

( ).

3.1

3.2 PG

3.5 PG

( ).

3.7 PG



4

4.1

4.2 PG

4.5 PG
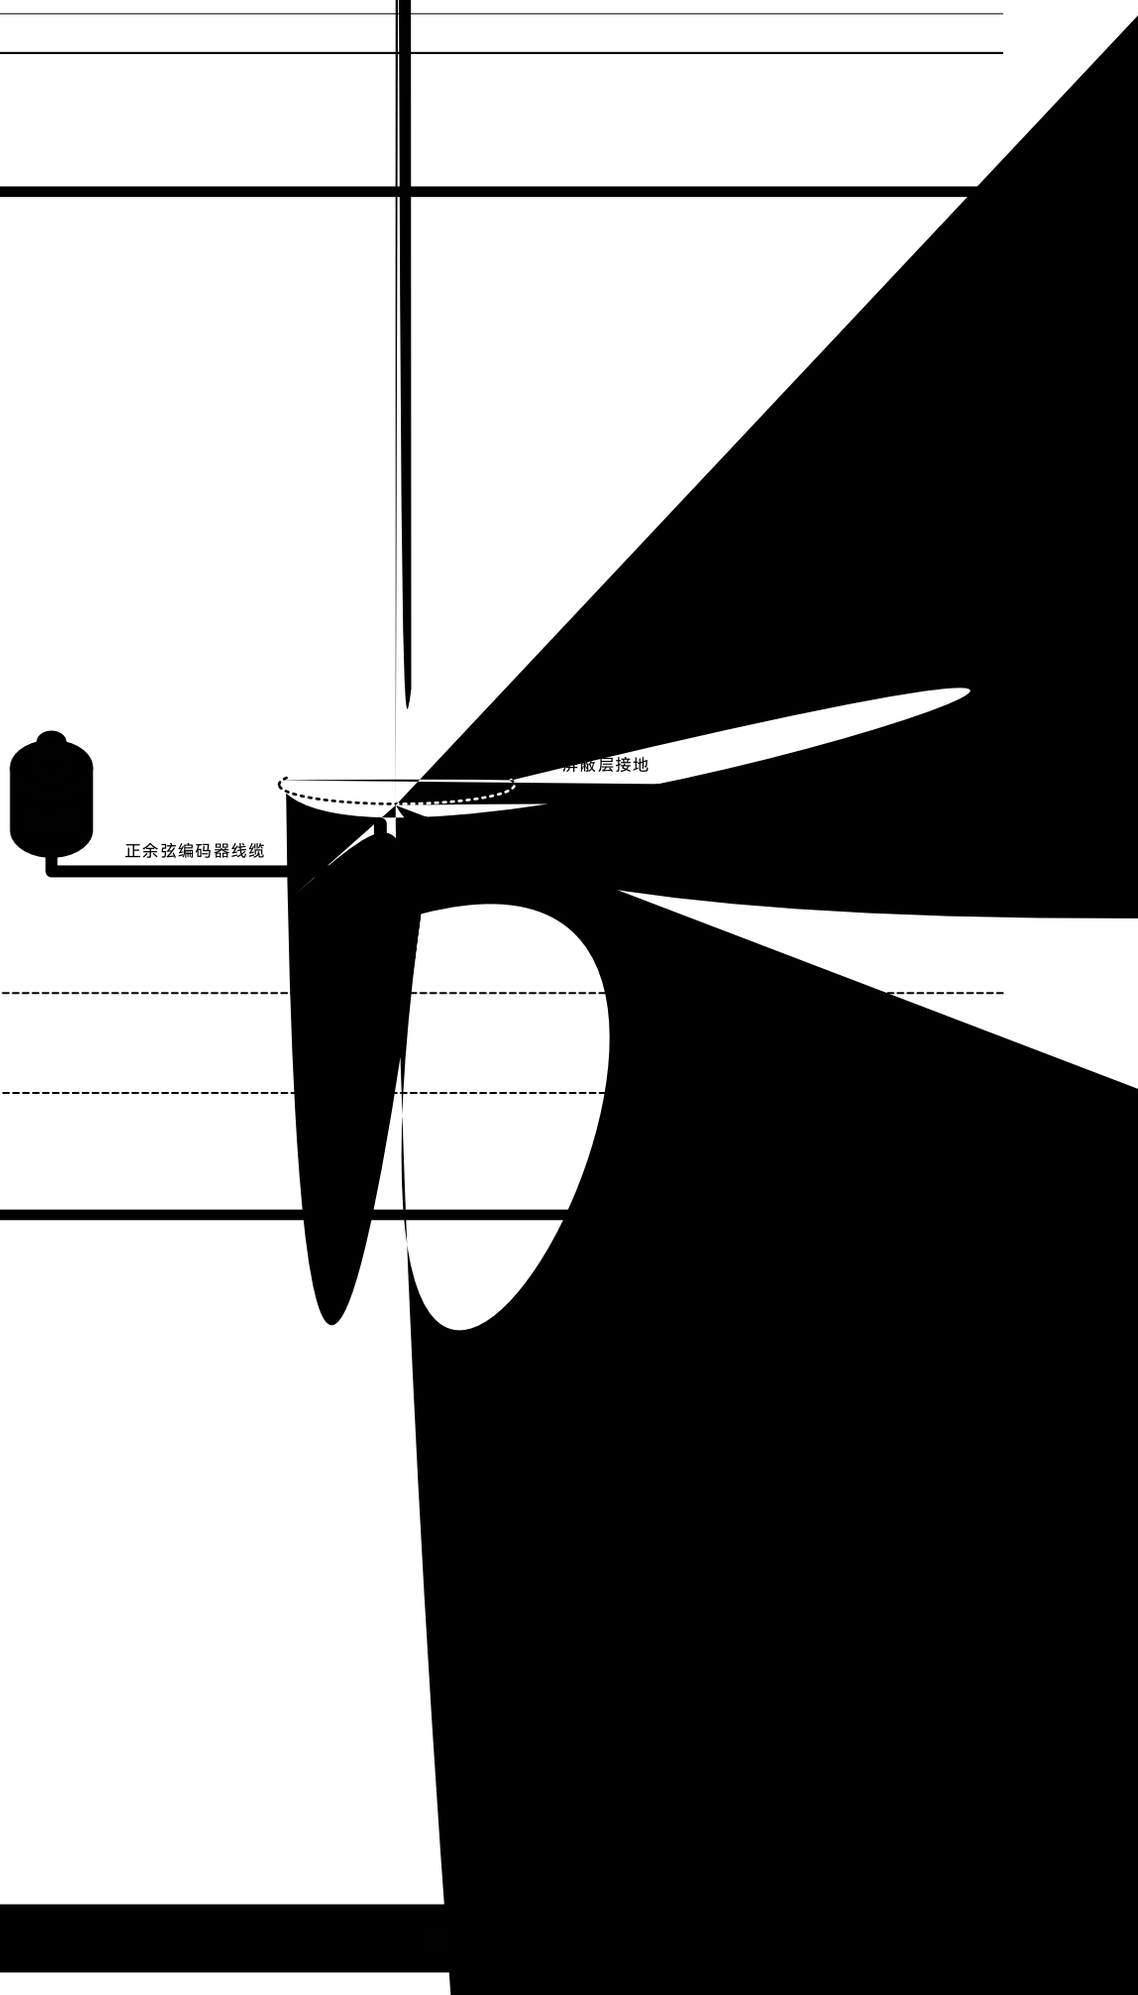
( ).